



設備接地





設備接地

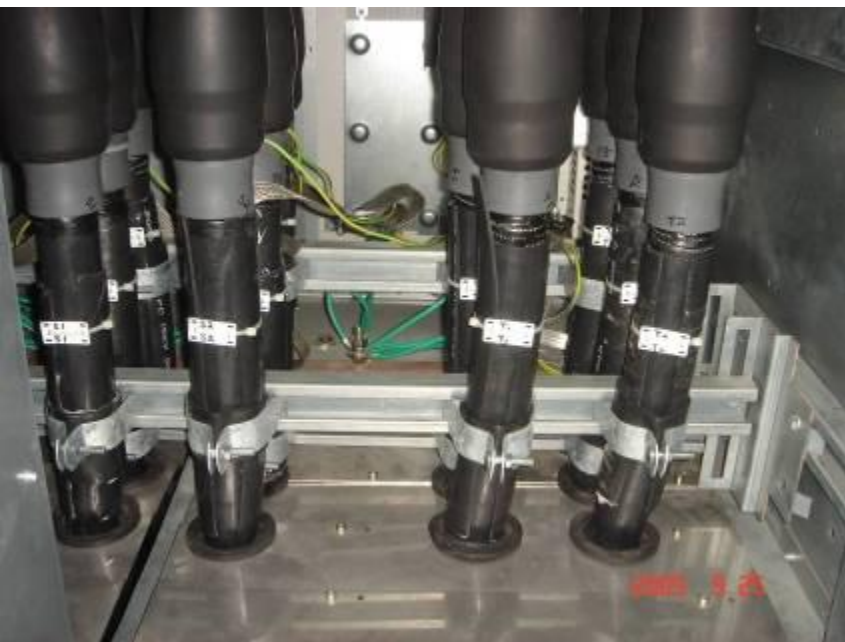

由電源線的接地線接地

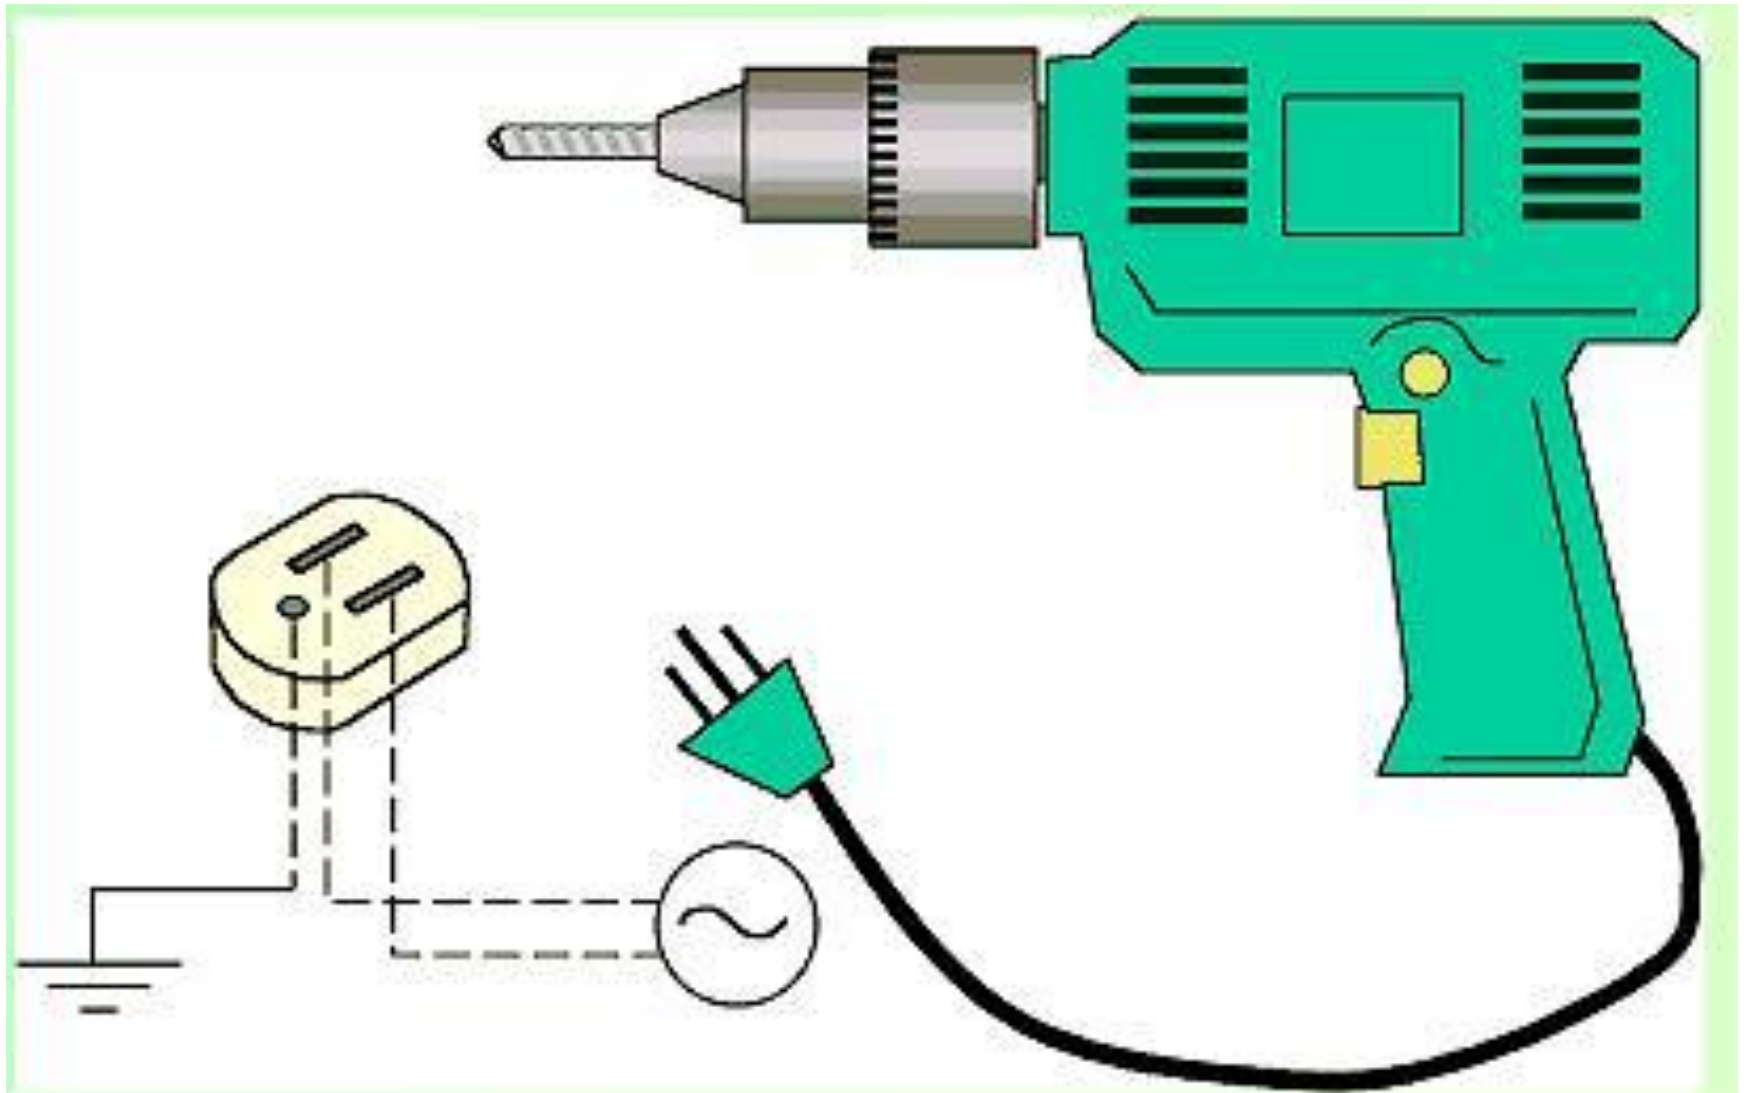


由外部專用接地線接地

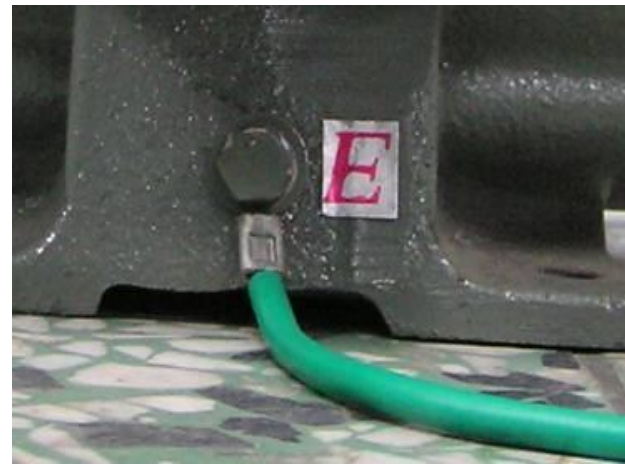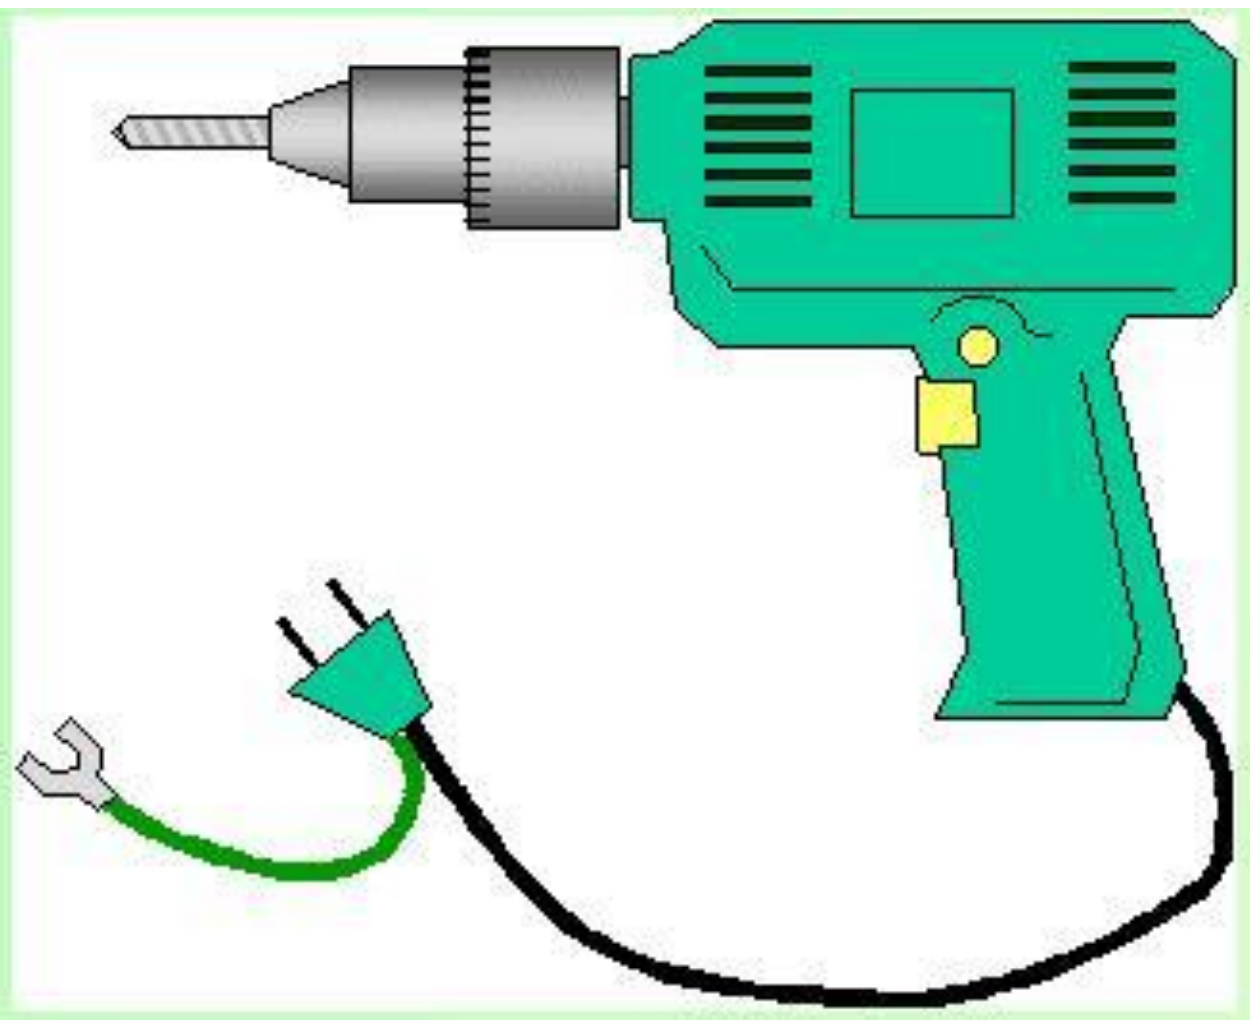

接地電阻量測



接地種類



種類	適用處所	電阻值
特種接地	三相四線多重接地系統供電地區用戶變壓器之低壓電源系統接地，或高壓用電設備接地。	10Ω以下
第一種接地	非接地系統之高壓用電設備接地。	25Ω以下
第二種接地	三相三線式非接地系統供電地區用戶變壓器之低壓電源系統接地。	50Ω以下
第三種接地	<ol style="list-style-type: none">1. 低壓用電設備接地。2. 內線系統接地。3. 變比器二次線接地。4. 支持低壓用電設備之金屬體接地。	<ol style="list-style-type: none">1. 對地電壓150V以下~100Ω以下。2. 對地電壓151V至300V~50Ω以下。3. 對地電壓301V以上~10Ω以下。


感電災害之預防 - 4. 防護



絕緣耐壓



感電災害之預防 - 4. 防護

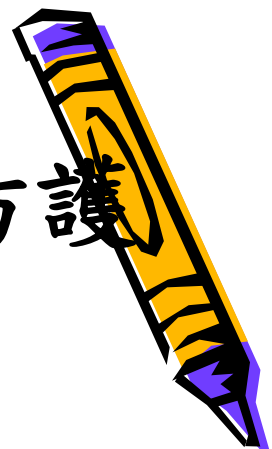

感電災害之預防 - 4. 防護



TEXSOINSTRUMENTS.COM

